

**Общество с ограниченной
ответственностью
«ВОДОКАНАЛ»**

пер. Станционный, дом 2,
г. Каменск-Шахтинский,
Ростовская область, 347800
ИНН/КПП 6147041222/ 614701001
тел. факс (86365) 20696
E-mail: vodokanal-2021@yandex.ru

от 16.09.21 № 594
на № 61-СВ-10/8551 от 03.09.2021

Врио руководителя
С.А. Воронцову

ул. Социалистическая, дом 112,
г. Ростов-на-Дону,
Ростовская область, 344050

О предоставлении
технических условий

Уважаемый Сергей Анатольевич!


На Ваш запрос от 03.09.2021 № 61-СВ-10/8551 (вх. ООО «ВОДОКАНАЛ» от 13.09.2021 № 468) о предоставлении технических условий подключения объекта капитального строительства по адресу (местоположение): Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Кирова, 2, к сетям холодного водоснабжения в рамках подготовки и проведения аукциона по продаже права аренды земельного участка направляю Вам технические условия согласно приложению.

Приложение: Технические условия (предварительные) подключения к централизованной системе холодного водоснабжения от 15.09.2021 № 93 – на 1 л. в 1 экз.

Директор



М.А. Кравцов

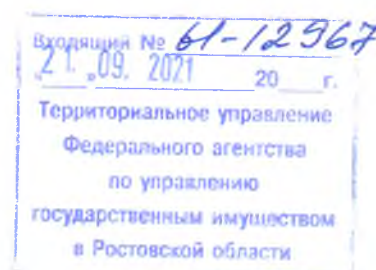

**Общество с ограниченной
ответственностью
«ВОДОКАНАЛ»**

пер. Станционный, дом 2,
г. Каменск-Шахтинский,
Ростовская область, 347800
ИНН/КПП 6147041222/ 614701001
тел. факс (86365) 20696
E-mail: vodokanal-2021@yandex.ru

от 15.09.2021 № 93
на № 61-СВ-10/8551 от 03.09.2021

**ТУ Росимущества
в Ростовской области**

ул. Социалистическая, дом 112,
г. Ростов-на-Дону,
Ростовская область, 344050

**Технические условия
(предварительные)
подключения к централизованной системе холодного водоснабжения**

Разрешенное использование объекта: для размещения и обслуживания складских помещений

Адрес (местоположение) объекта: Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Кирова, 2; кадастровый номер 61:52:0030012:9

1. Подключение выполнить к линии водопровода Ø 63 мм, проходящей по ул. Кирова. В точке подключения ввода водопровода к сетям водоснабжения предусмотреть колодец с установкой в нем запорной арматуры и узла учета холодной воды.

2. Гарантируемый свободный напор в месте подключения (технологического присоединения) – 10 м. Максимальная нагрузка в точке подключения (разрешаемый отбор объема холодной воды) – 1,0 м³/сут. Режим водопотребления (отпуска) – круглосуточный.

3. Граница эксплуатационной ответственности сторон по сетям водоснабжения устанавливается в точке подключения к центральной сети водоснабжения.

4. До осуществления холодного водоснабжения ввести объект капитального строительства в эксплуатацию и заключить договор поставки питьевой холодной воды.

5. Срок подключения объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения определяется договором подряда.

6. Настоящие технические условия не являются основанием для разработки проектной документации.

7. Технические условия действительны в течение трех лет. Правообладатель земельного участка в течение одного года с момента предоставления технических условий должен определить необходимую ему для подключения

(технологического присоединения) к сетям водоснабжения нагрузку и обратиться в ресурсоснабжающую организацию за получением технических условий.

Директор



М.А. Кравцов